



B-B

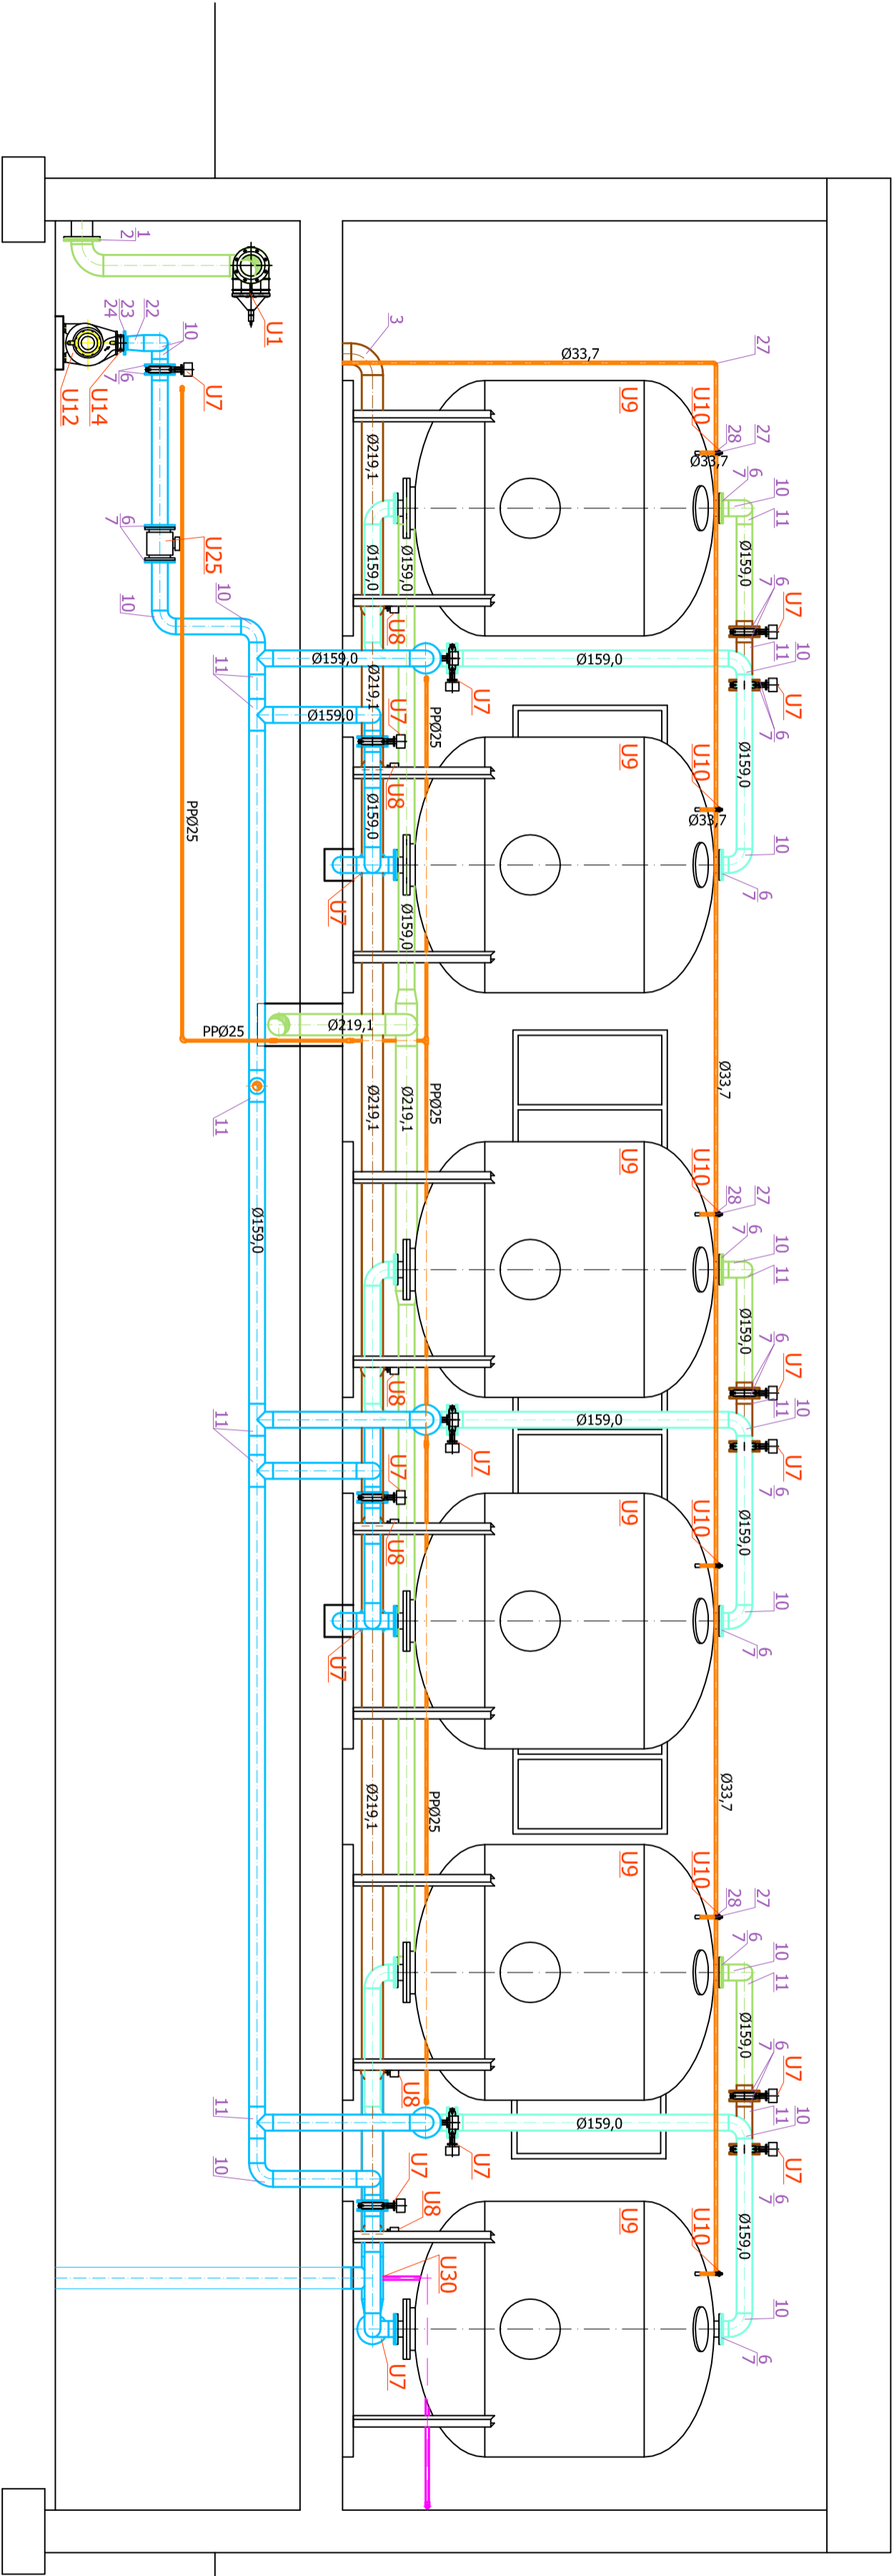

C-C

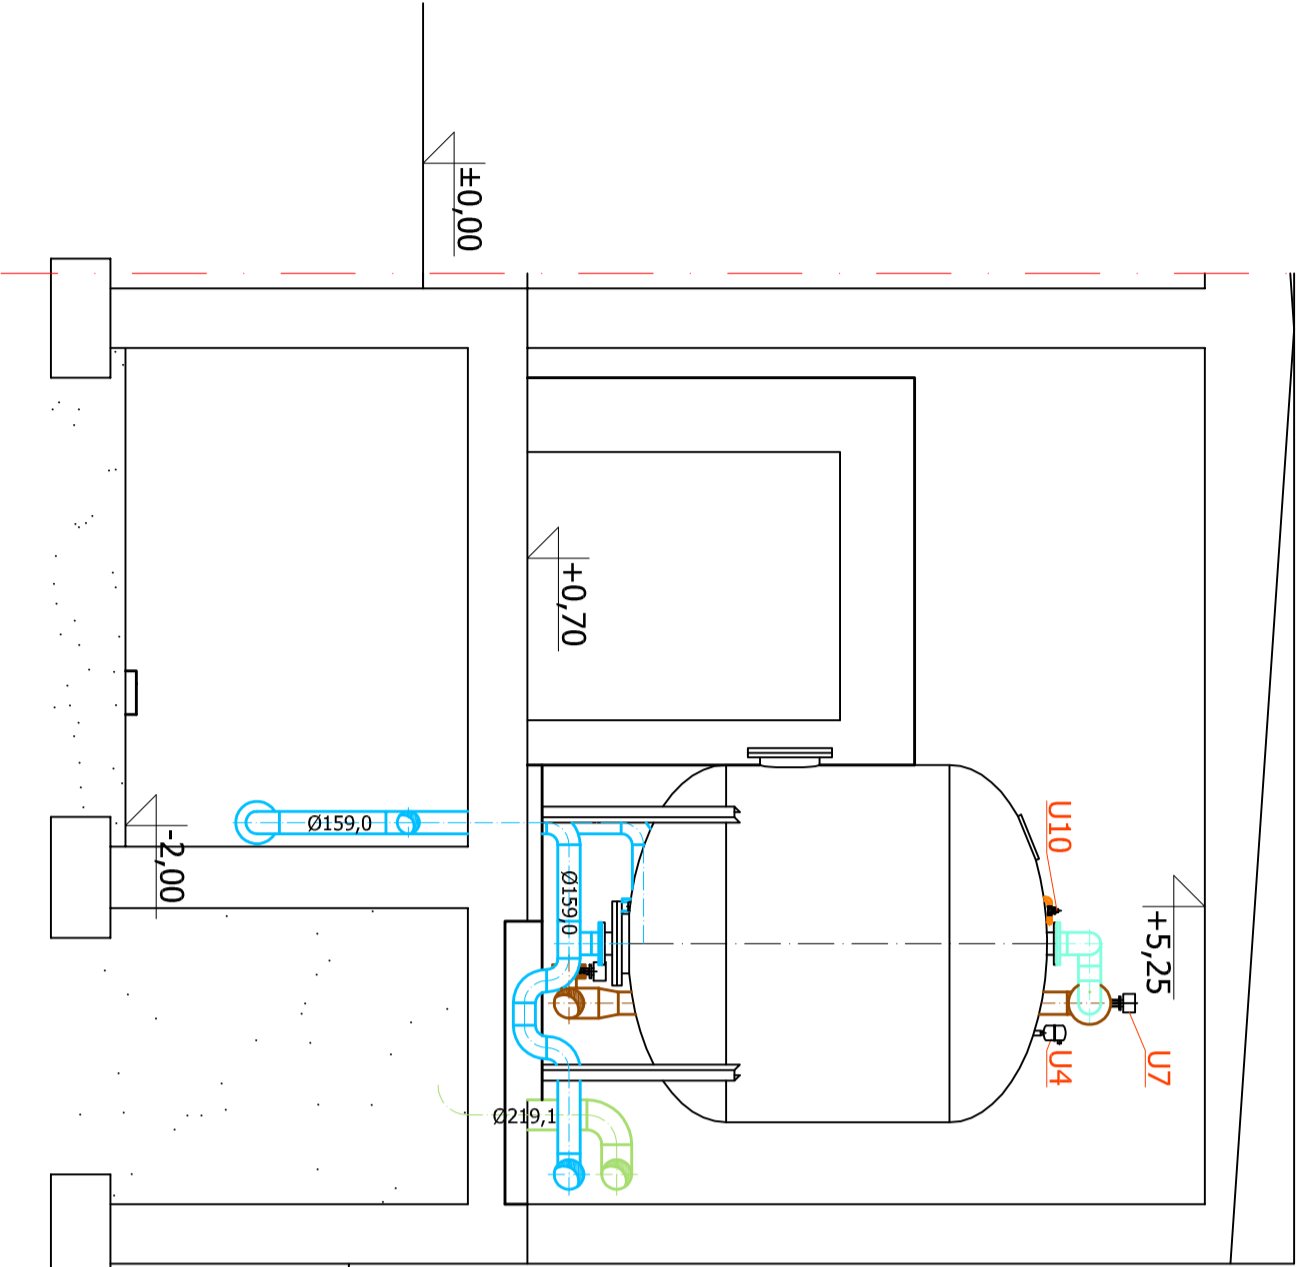

U35	Prysznic bezpieczeństwa z oczmyjką	1
U34	Wodomierz skrzydełkowy Ø 20	1
U33	Zawór antyskażeniowy Ø 20	1
U32	Zawór odcinający Ø 20	2
Lp	Urządzenie	Ilość

6	Przepływowy podgrzewacz wody 1,5 kW	1
5	Zawór kątowy z wężykiem	1
4	Bateria umywalkowa - dn 20	2
3	Zawór ze złączką do węża - dn 20	4
2	Trójnik - dn 20	5
1	Kolano - dn 20	12
Lp	Materiał - dowolny	Ilość

2	Rura osłoniowa - dn 40	3,0 mb
1	Rura - dn 20	46,0 mb
Lp	Rury - dowolny	Ilość

Zestawienie materiałów dla instalacji wodociągowej

Egz. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		Kwiecień 2015		INWESTOR: GMINA BISZCZA, 23-425 Biszczka 79	
Nazwa rysunku: PRZEMOCIE B-B I C-C					
projektował: mgr inż. Marek BIGOŁAS		PDK/0232/		Nazwa inwestycji: PROJEKT DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEJ	
opracował: mgr inż. Andrzej GARBACZEWSKI		PWO5/14		UZDROWISKA ORAZ WYKONANIE DOPROWADZENIA	
sprawdził: mgr inż. Andrzej ZAJĄC		PDK/0036/		WODY I OPRÓWADZENIA ŚCIEKÓW Z UZDROWISKA -	
		PWO5/10		REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY WNIĘSCOWOŚCI	
				WÓŁKA BISKI	
35 240 Rzeszów, ul. Staromiejska 75		ECONOM A - 2		Inwestor: 5	
tel. (017) 8 600 300		Skala: 1:50			