


8	Kratka ściekowa Ø 225	2
7	Trójnik równoprzelotowy Ø63	1
6	Trójnik równoprzelotowy Ø225/45°	1
5	Trójnik redukcyjny Ø225/63/45°	1
4	Trójnik równoprzelotowy Ø 225	2
3	Kolano Ø 63/45°	1
2	Kolano Ø 63/90°	3
1	Kratka ściekowa Ø 50	2
Lp	Materiał - PVC	Ilość

2	Rura Ø 225	8,0 mb
1	Rura Ø 63	6,0 mb
Lp	Rury - PVC	Ilość

Zestawienie materiałów dla instalacji kanalizacyjnej

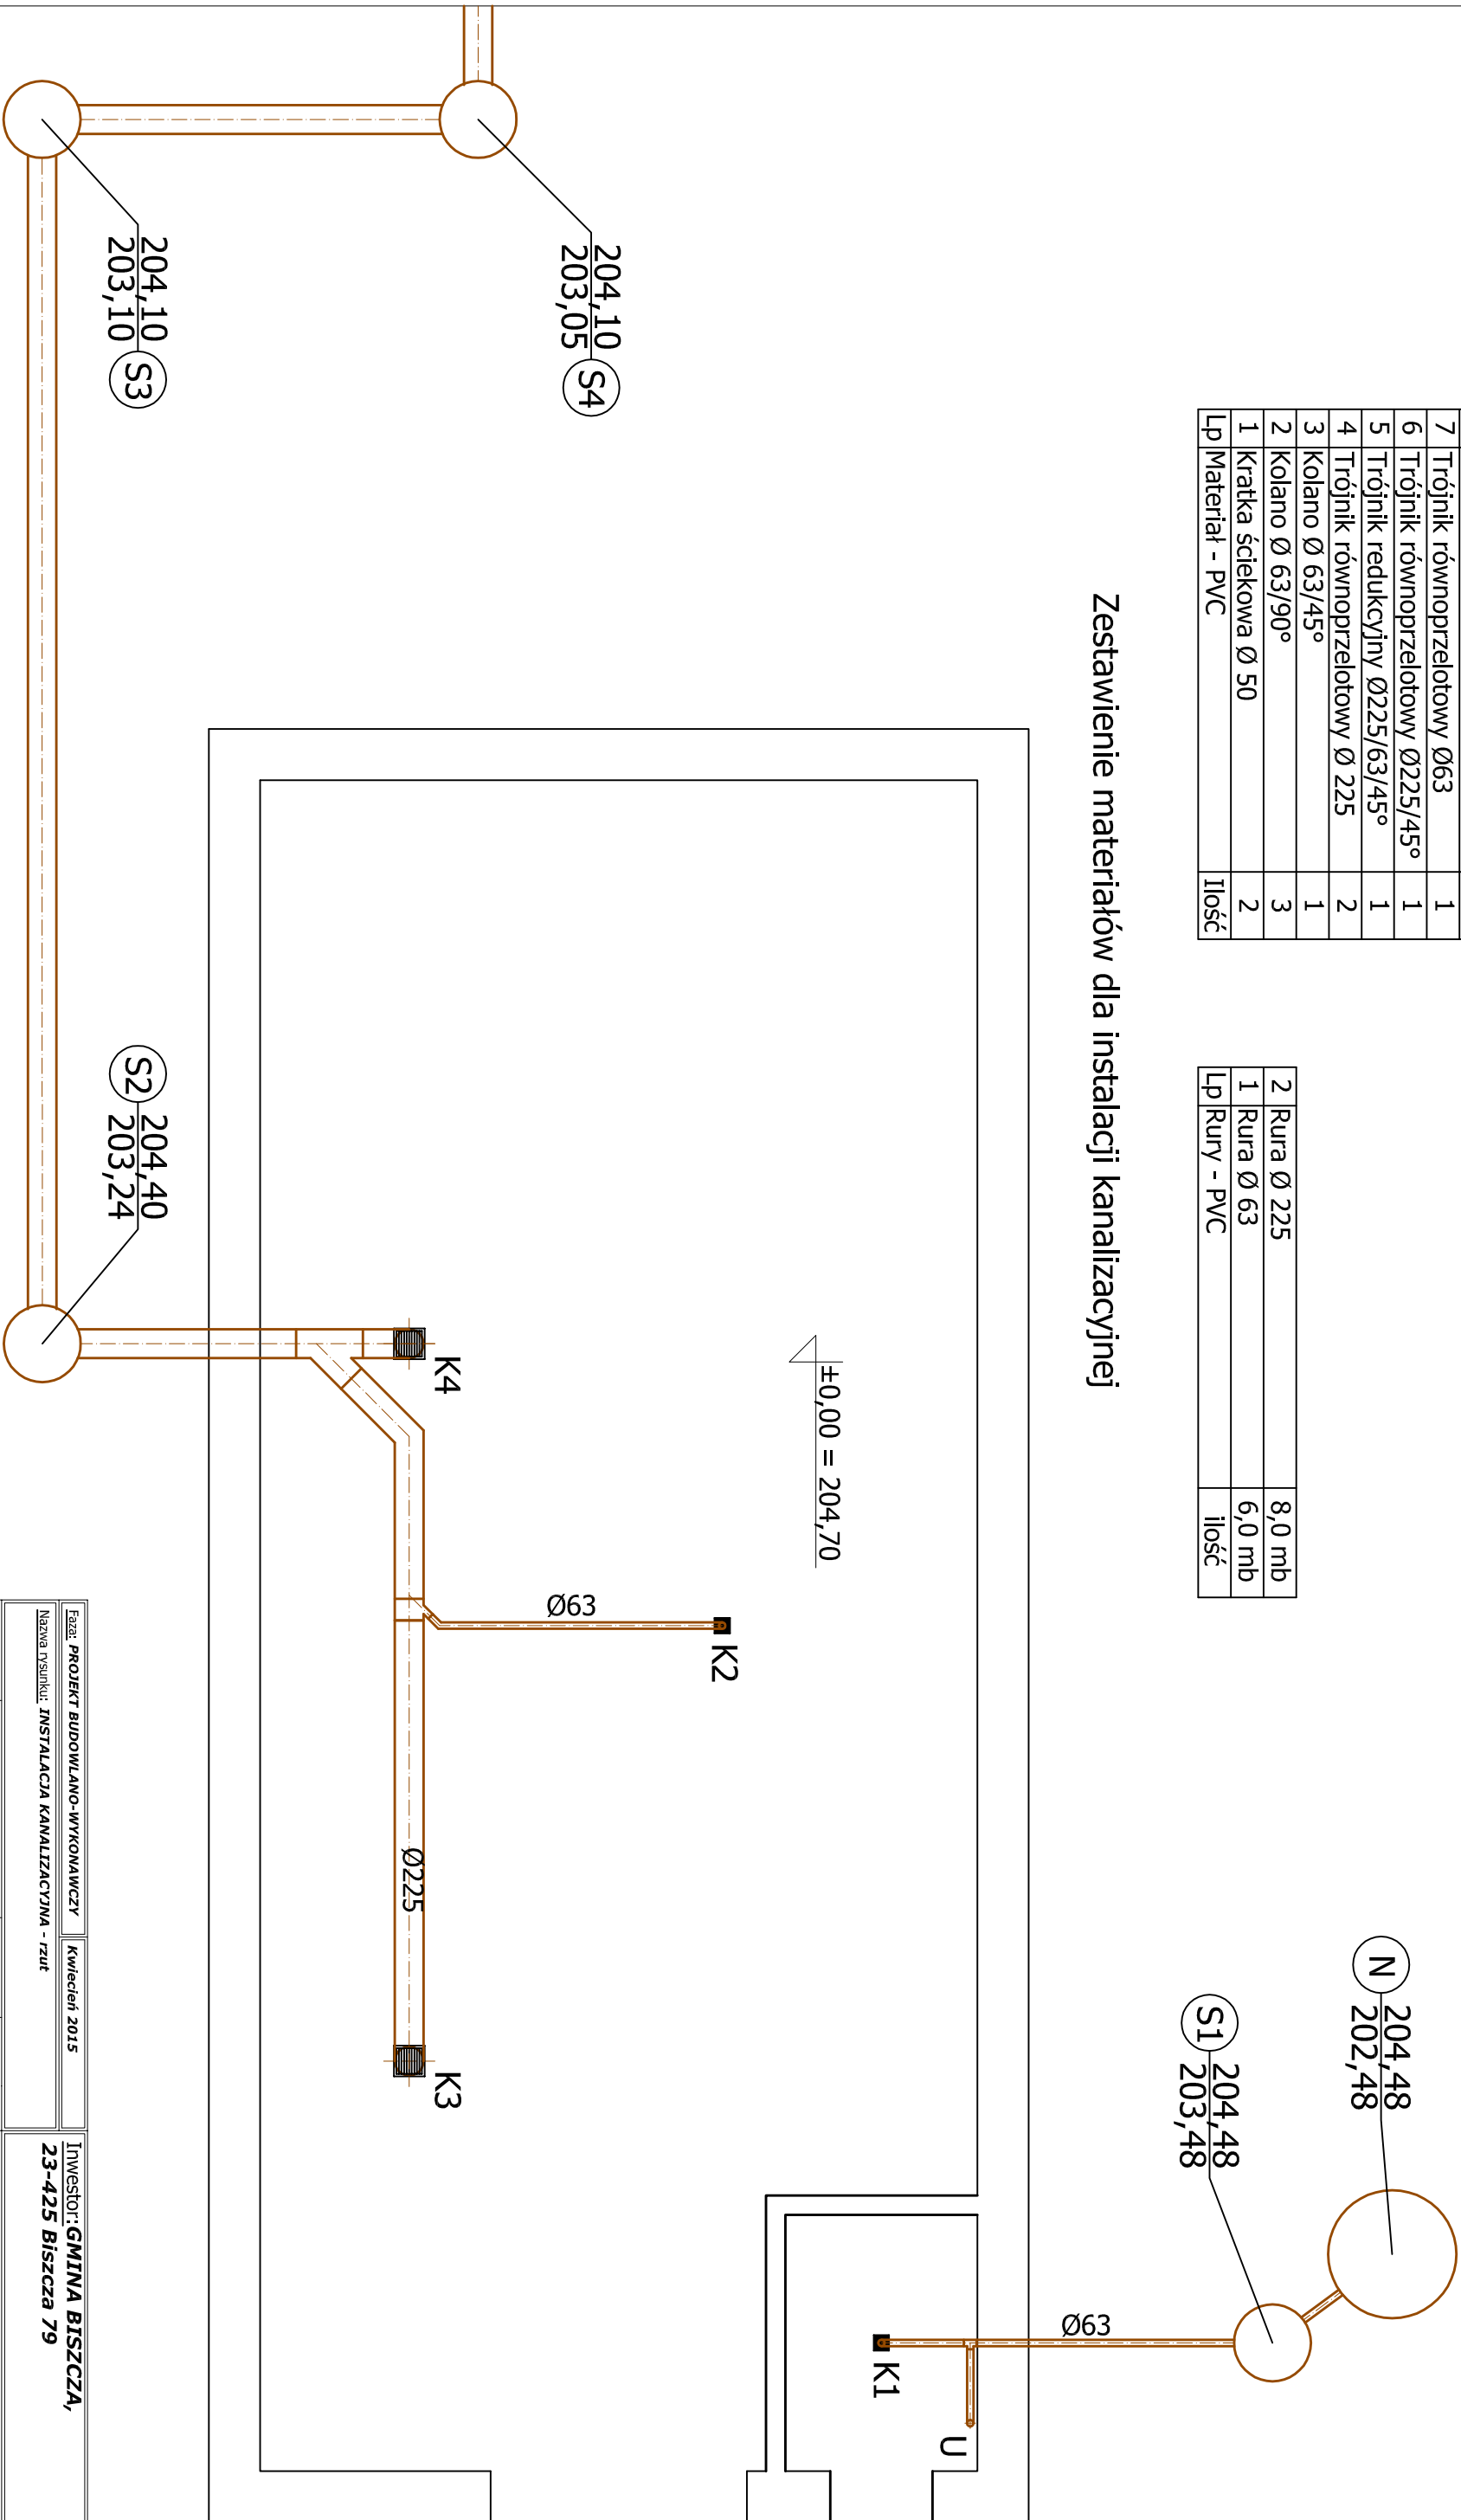

Etap: <b>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY</b>		Kwiecień 2015	
Nazwa i symbol: <b>INSTALACJA KANALIZACYJNA - rzut</b>			
projektował: <b>mgr inż. Marek BIGOŁAS</b>		PDK/0232/ PWOS/14	
opracował: <b>mgr inż. Andrzej GARBACZEWSKI</b>			
sprawdził: <b>mgr inż. Andrzej ZAŁĄC</b>		PDK/0036/ PWOS/10	
Inwestor: <b>GMINA BISZCZA, 23-425 Biszczka 79</b>		Nazwa inwestycji: <b>PROJEKT DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ DLA POTRZEB UZDROWISKA ORAZ WYKONANIE DOPROWADZENIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z UZDROWISKA - REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY BUKOWINA</b>	
Format: <b>A - 3</b>		Nr rys.: <b>6</b>	
Skala: <b>1:50</b>			
Reim 35 240 Rzeszów, ul. Staromiejska 75 tel. (017) 8 600 300			